


- I. Haszkovó utcai fűtőmű hőkörizet
- II. Cserhát ltp.-i kazánház hőkörizet
- III. Ördögárok utcai kazánház hőkörizet
- IV. Stadion utcai kazánház hőkörizet

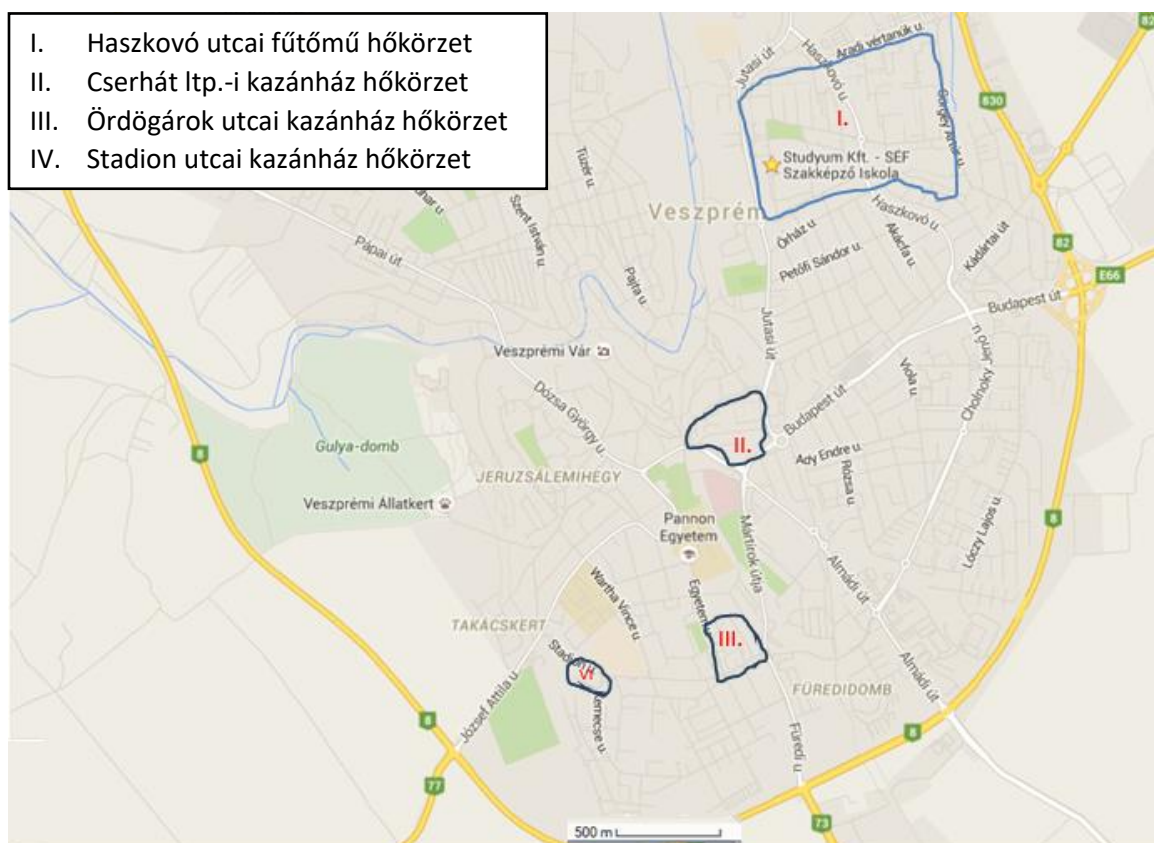

			2018	2018	2018	2018	
			Haszkovó	Cserhát	Ördögárok	Stadion	Súlyozott átlag
primer energia átalakítási tényező	eért		0,87	1,19	1,31	1,31	0,9231